

PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT DE
NORMANDIE

Service Risques

Arrêté du - 6 FEV. 2020

instituant des servitudes d'utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de OUDALLE

**Le Préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite**

- Vu** le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30, R.555-30-1 et R. 555-31 ;
- Vu** le code de l'urbanisme notamment ses articles L. 101-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 151-1 et suivants, L.153-60, L. 161-1 et suivants, L. 163-10, R. 431-16 ;
- Vu** le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;
- Vu** le décret du Président de la République du 1er avril 2019 nommant M.Pierre-André DURAND préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;
- Vu** l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du Code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
- Vu** l'arrêté préfectoral n°19-154 du 13 septembre 2019 portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;
- Vu** le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la région Normandie, du 5 novembre 2019 ;
- Vu** l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) de la Seine-Maritime le 10 décembre 2019 ;
- Vu** la transmission du projet d'arrêté faite au transporteur le 16 décembre 2019.

Considérant que selon l'article L 555-16 du code de l'environnement, les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques, en service, doivent faire l'objet d'institution de servitudes d'utilité publique relatives à la maîtrise de l'urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu'elles présentent ;

Considérant que selon l'article R.555-30 b du code de l'environnement pris en application du troisième alinéa de l'article L.555.16, les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l'urbanisation s'appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d'être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d'incendie, d'explosion ou d'émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime,

ARRÊTE

Article 1^{er}

Des servitudes d'utilité publique (SUP) sont instituées dans les zones d'effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites en annexe 1 du présent arrêté. Ces SUP sont définies à l'article 2 du présent arrêté et sur la base des distances précisées dans les tableaux figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Seule la SUP enveloppe (SUP1) est reproduite à titre indicatif dans la carte⁽¹⁾ jointe en annexe 2 du présent arrêté. La mise en œuvre des restrictions des SUP2 ou SUP3 s'effectue dans le cadre de l'analyse de compatibilité qui est obligatoire pour tout projet dont l'emprise atteint la SUP1.

NOTA : Seules font foi les distances reportées dans les tableaux de l'annexe 1 appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Article 2

Conformément à l'article R.555-30 b) du code de l'environnement, les SUP sont définies selon les dispositions suivantes en fonction des zones d'effet:

Servitude SUP1. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

La délivrance d'un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur, et son ouverture, est subordonnée à la fourniture d'une analyse de compatibilité ayant reçu l'avis favorable du transporteur ou, en cas d'avis défavorable du transporteur, l'avis favorable du Préfet rendu au vu de l'expertise mentionnée au III de l'article R 555-31 du code de l'environnement.

L'analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2. correspondant à la zone d'effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3. correspondant à la zone d'effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l'article R.555-10-1 du code de l'environnement :

L'ouverture d'un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 3

Conformément à l'article R. 555-30-1 du code de l'environnement, le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager, concernant un projet situé dans l'une des zones définies à l'article 2.

Article 4

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément aux articles L.151-43, L.153-60, L.161-1 et L.163-10 du code de l'urbanisme.

Article 5

En application du R554-60 du code de l'environnement, le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Seine-Maritime pendant une durée minimale d'un an. Une copie est adressée au maire de la commune d' OUDALLE.

Article 6

Cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le président de l'établissement public compétent ou le maire de la commune de OUDALLE, le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée, ainsi qu'aux directeurs de GRTgaz, TRAPIL, TOTAL RAFFINAGE France, ESSO Raffinage, AIR LIQUIDE, LUBRIZOL France et TOTAL FLUIDES

Fait à ROUEN, le **- 6 FEV. 2020**

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par délégation,
le secrétaire général,



Yvan CORDIER

(1) La carte annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de :

- la préfecture de la Seine-Maritime
- la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Normandie
- l'établissement public compétent ou la mairie concernée

ANNEXE1

Caractéristiques des ouvrages concernés et distances SUP associées

Commune de OUDALLE (code INSEE : 76 489)

Yvan CORDIER

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTgaz, dont le siège social est situé 6, rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES :

• Ouvrages traversant la commune

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
DN100-2003- BRT_OUDALLE_LUBRIZOL	45,5	80	0,1	enterré	15	5	5
DN100-2003- BRT_OUDALLE_LUBRIZOL	45,5	100	16	enterré	20	5	5
DN150-2016-SECT AVAL OUDALLE LUBRIZOL	4	150	3	enterré	8	5	5
DN250-1957-GONFREVILLE- TANCARVILLE_NORD	45,5	80	14	enterré	15	5	5
DN250-1957-GONFREVILLE- TANCARVILLE_NORD	45,5	250	1150	enterré	60	5	5
DN80-1980- BRT_OUDALLE_TOTAL_FLUIDE	45,5	80	16	enterré	15	5	5
SAINT-ILLIERS - LE HAVRE 600/500/400	67,7	500	1155	enterré	195	5	5

• Ouvrages non situés sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
DN100-1995- BRT_SANDOUVILLE_ELYOKEM_(GO OD_YEARS)	45,5	100	0	enterré	20	5	5
DN250-2009-BRT- ROGERVILLE_DRESSER_RAND	67,7	500	0	enterré	195	5	5

Canalisations de transport de gaz naturel exploitées par la société GRTgaz, dont le siège social est situé 6, rue Raoul Nordling, 92270 BOIS-COLOMBES :

- **Installations annexes situées sur la commune**

Nom de l'installation	Distances S.U.P. en mètres (à partir de l'installation)		
	SUP1	SUP2	SUP3
OULDALLE Liv. TOTAL FLUIDES CI - 76489	35	6	6
OULDALLE Liv. LUBRIZOL CI - 76489	35	6	6

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

Canalisations de transport d'hydrocarbures (PLIF) exploitées par la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE, établissement de GARGENVILLE , dont le siège social est situé 2 place Jean MILLIER, LA DEFENSE , 92400 COURBEVOIE :

- **Ouvrages traversant la commune**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
SP1-SP4	69,2	508	1155	enterrée	70	15	10

Canalisations de transport d'hydrocarbures exploitées par la société TRAPIL LHP, dont le siège social est situé 1, rue Charles-Edouard Jeanneret – Technoparc – 78300 POISSY :

- **Ouvrages traversant la commune**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
Gonfreville-Port Jerome 10" (GVA-PJA)	72,2	254	1155	enterré	115	15	10
Gonfreville-Port Jerome 12" (GVB-PJB)	79	305	1155	enterré	135	15	10
Gonfreville-Port Jerome 20" (GVC-PJC)	50	508	1155	enterré	135	15	10

Canalisations de transport d'hydrocarbures et de produits chimiques exploitées par la société TOTAL RAFFINAGE FRANCE, établissement de GONFREVILLE L'ORCHER, dont le siège social est situé 2 place Jean MILLIER, LA DEFENSE 6, 92400 COURBEVOIE :

- **Ouvrages traversant la commune**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
03P_Total_Fluides - partie 2	33	89	741	enterré	30	15	10
03P_Total_Fluides - partie 3	33	89	3	aérien	70	15	15
04P_Socabu - partie 2	49	114	1158	enterré	85	35	30
06P_Total_Fluides - partie 2	50	168	726	enterré	70	15	10
06P_Total_Fluides - partie 3	50	168	4	aérien	80	55	50
06P_Hoechst_antenne_Exxon - partie 2	49	168	1155	enterré	75	30	25
04P_Total_Fluides - partie 2	50	114	727	enterré	20	10	5
04P_Total_Fluides - partie 3	50	114	4	aérien	35	15	15
04P_Good_Year - partie 2	16	114	1155	enterré	70	35	30

NOTA : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c'est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.

Canalisations de transport d'hydrocarbures exploitées par la société ESSO Raffinage SAS , établissement de Port-Jérôme-Sur-Seine, dont le siège social est situé TOUR MANHATTAN 5/6, 5 PL DE L'IRIS, 92400 COURBEVOIE

- **Ouvrages traversant la commune**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
Exxon_Esso_10P_(TJ)_Cim_partie 2	30	254	1155	enterré	130	15	10
Exxon_Esso_22P_26P_Cim_partie 3	20	660	1155	enterré	100	15	10
Exxon_Mobil_14P_Cim_Partie 6	35	356	1155	enterré	105	15	10

**Canalisations de transport de produits chimiques exploitée par la société AIR LIQUIDE
FRANCE INDUSTRIE Zone Industrielle Est Portuaire du Havre - Route des Alizés 76430
SANDOUVILLE**

• **Ouvrages traversant la commune**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
Antenne N2 LE HAVRE	64	175	1155	enterré	5	5	5
Antenne N2 LUBRIZOL	64	65	740	enterré	5	5	5
Antenne N2 TOTAL SOLVANT	64	65	394	enterré	5	5	5
Port-Jérôme - Gonfreville H2	36	350	1155	enterré	80	10	10
Antenne OXYGENE LE HAVRE	64	150	1155	enterré	5	5	5

• **Installations annexes situées sur la commune**

Nom de l'installation	Distances S.U.P. en mètres (à partir de l'installation)		
	SUP1	SUP2	SUP3
Cabine N2 TOTAL Fluides	5	5	5
Cabine N2 LUBRIZOL	5	5	5

Canalisations de transport d'hydrocarbures exploitée par la société LUBRIZOL France, établissement de OUDALLE dont le siège social est situé 25 Quai de France, 76 100 ROUEN

- **Ouvrages traversant la commune**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
<i>Coupe C4 Aller</i>	18	200	564	enterré	125	35	25
<i>Coupe C4 Retour</i>	16	150	563	enterré	125	35	25
<i>Coupe C4 Aller</i>	18	200	450	enterré	125	35	25
<i>Coupe C4 Retour</i>	16	150	450	enterré	125	35	25

- **Ouvrages non situés sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
<i>Coupe C4 Aller</i>	18	200	0	enterré	125	35	25
<i>Coupe C4 Retour</i>	16	150	0	enterré	125	35	25

- **Installations annexes situées sur la commune**

Nom de l'installation	Distances S.U.P. en mètres (à partir de l'installation)		
	SUP1	SUP2	SUP3
<i>Coupe C4 Aller</i>	175	45	40
<i>Coupe C4 Retour</i>	175	45	40

**Canalisations de transport d'hydrocarbures exploitée par la société TOTAL FLUIDES,
établissement de OUDALLE dont le siège social est situé : 24 cours MICHELET,
92 800 PUTEAUX**

• **Ouvrages traversant la commune**

Nom de la canalisation	PMS (bar)	DN	Longueur dans la commune (en mètres)	Implantation	Distances S.U.P. en mètres (de part et d'autre de la canalisation)		
					SUP1	SUP2	SUP3
<i>S2 Bases pétrolières désulfurées aromatiques</i>	17,8	100	2231	enterré	140	110	105
<i>S2 Bases pétrolières traitées et désaromatisées</i>	17,8	100	2336	enterré	140	110	105
<i>S2 Toluène</i>	17,8	100	2336	enterré	140	110	105
<i>S2 Xylène</i>	17,8	100	2231	enterré	140	110	105
<i>Tronçon aérien sur le site de TOTAL FLUIDES</i>	17,8	100	5	aérien	185	110	105

* Les tronçon aériens ne sont pas représentés sur les cartes annexées. Il y a lieu de se rapprocher du transporteur TOTAL FLUIDES pour connaître leur positionnement.

Vu pour être annexé à mon arrêté
en date du : ...-6-FEV-2020.
ROUEN, le : -6-FEV-2020
LE PRÉFET,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,




Yvan CORDIER

ANNEXE 2


Commune d'OULDALLE

Représentation cartographique des zones de servitude SUP1


Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

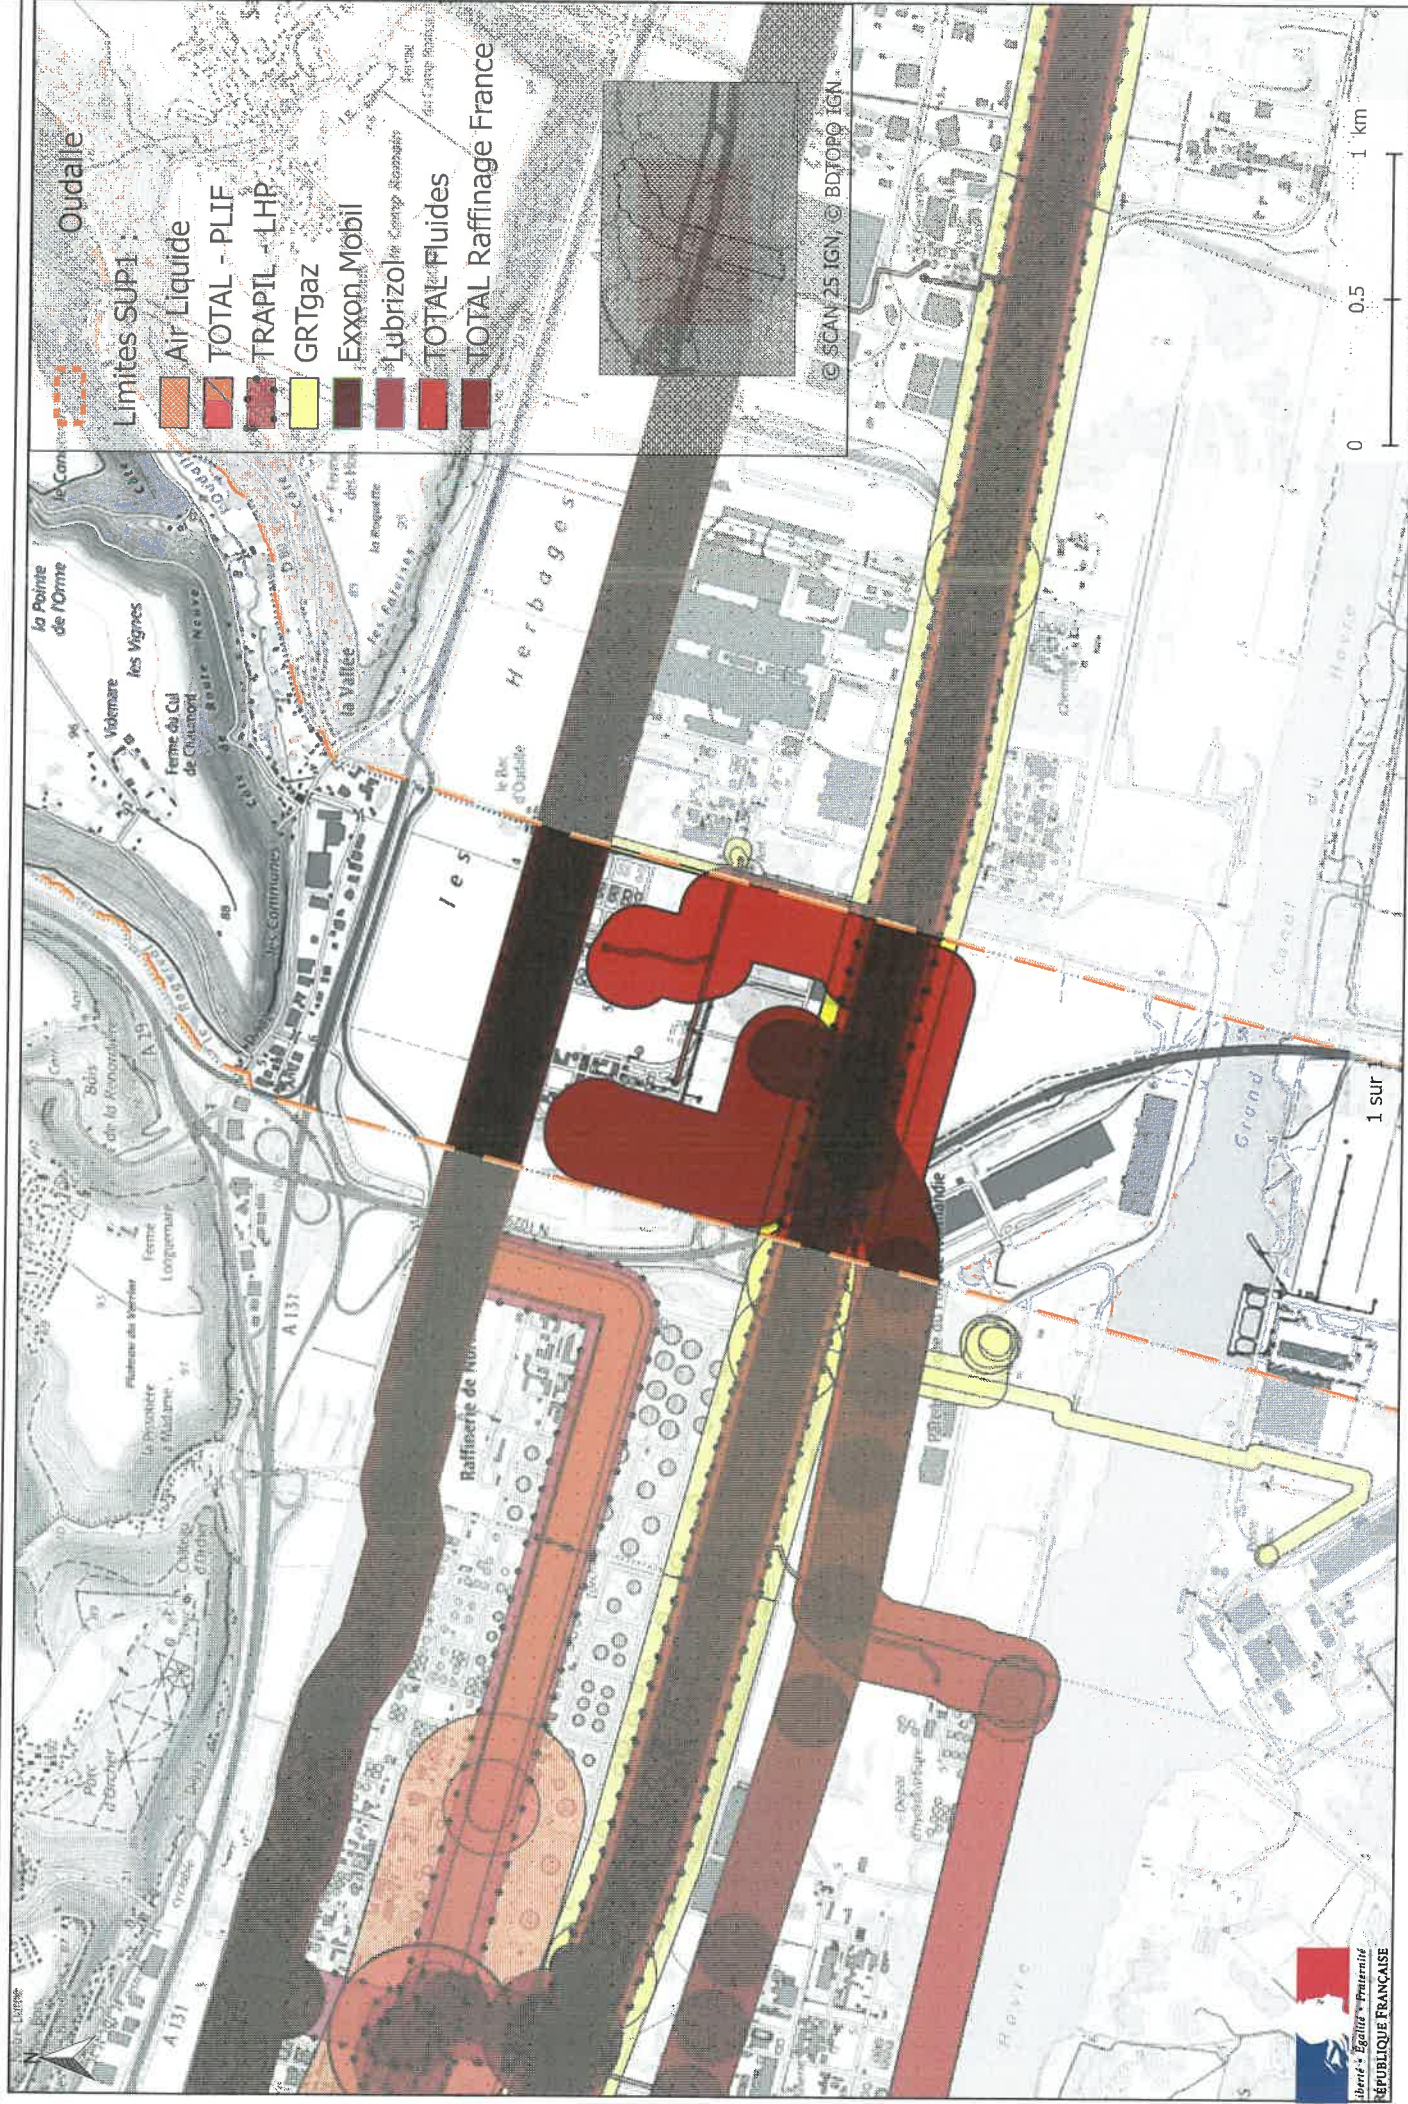


Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

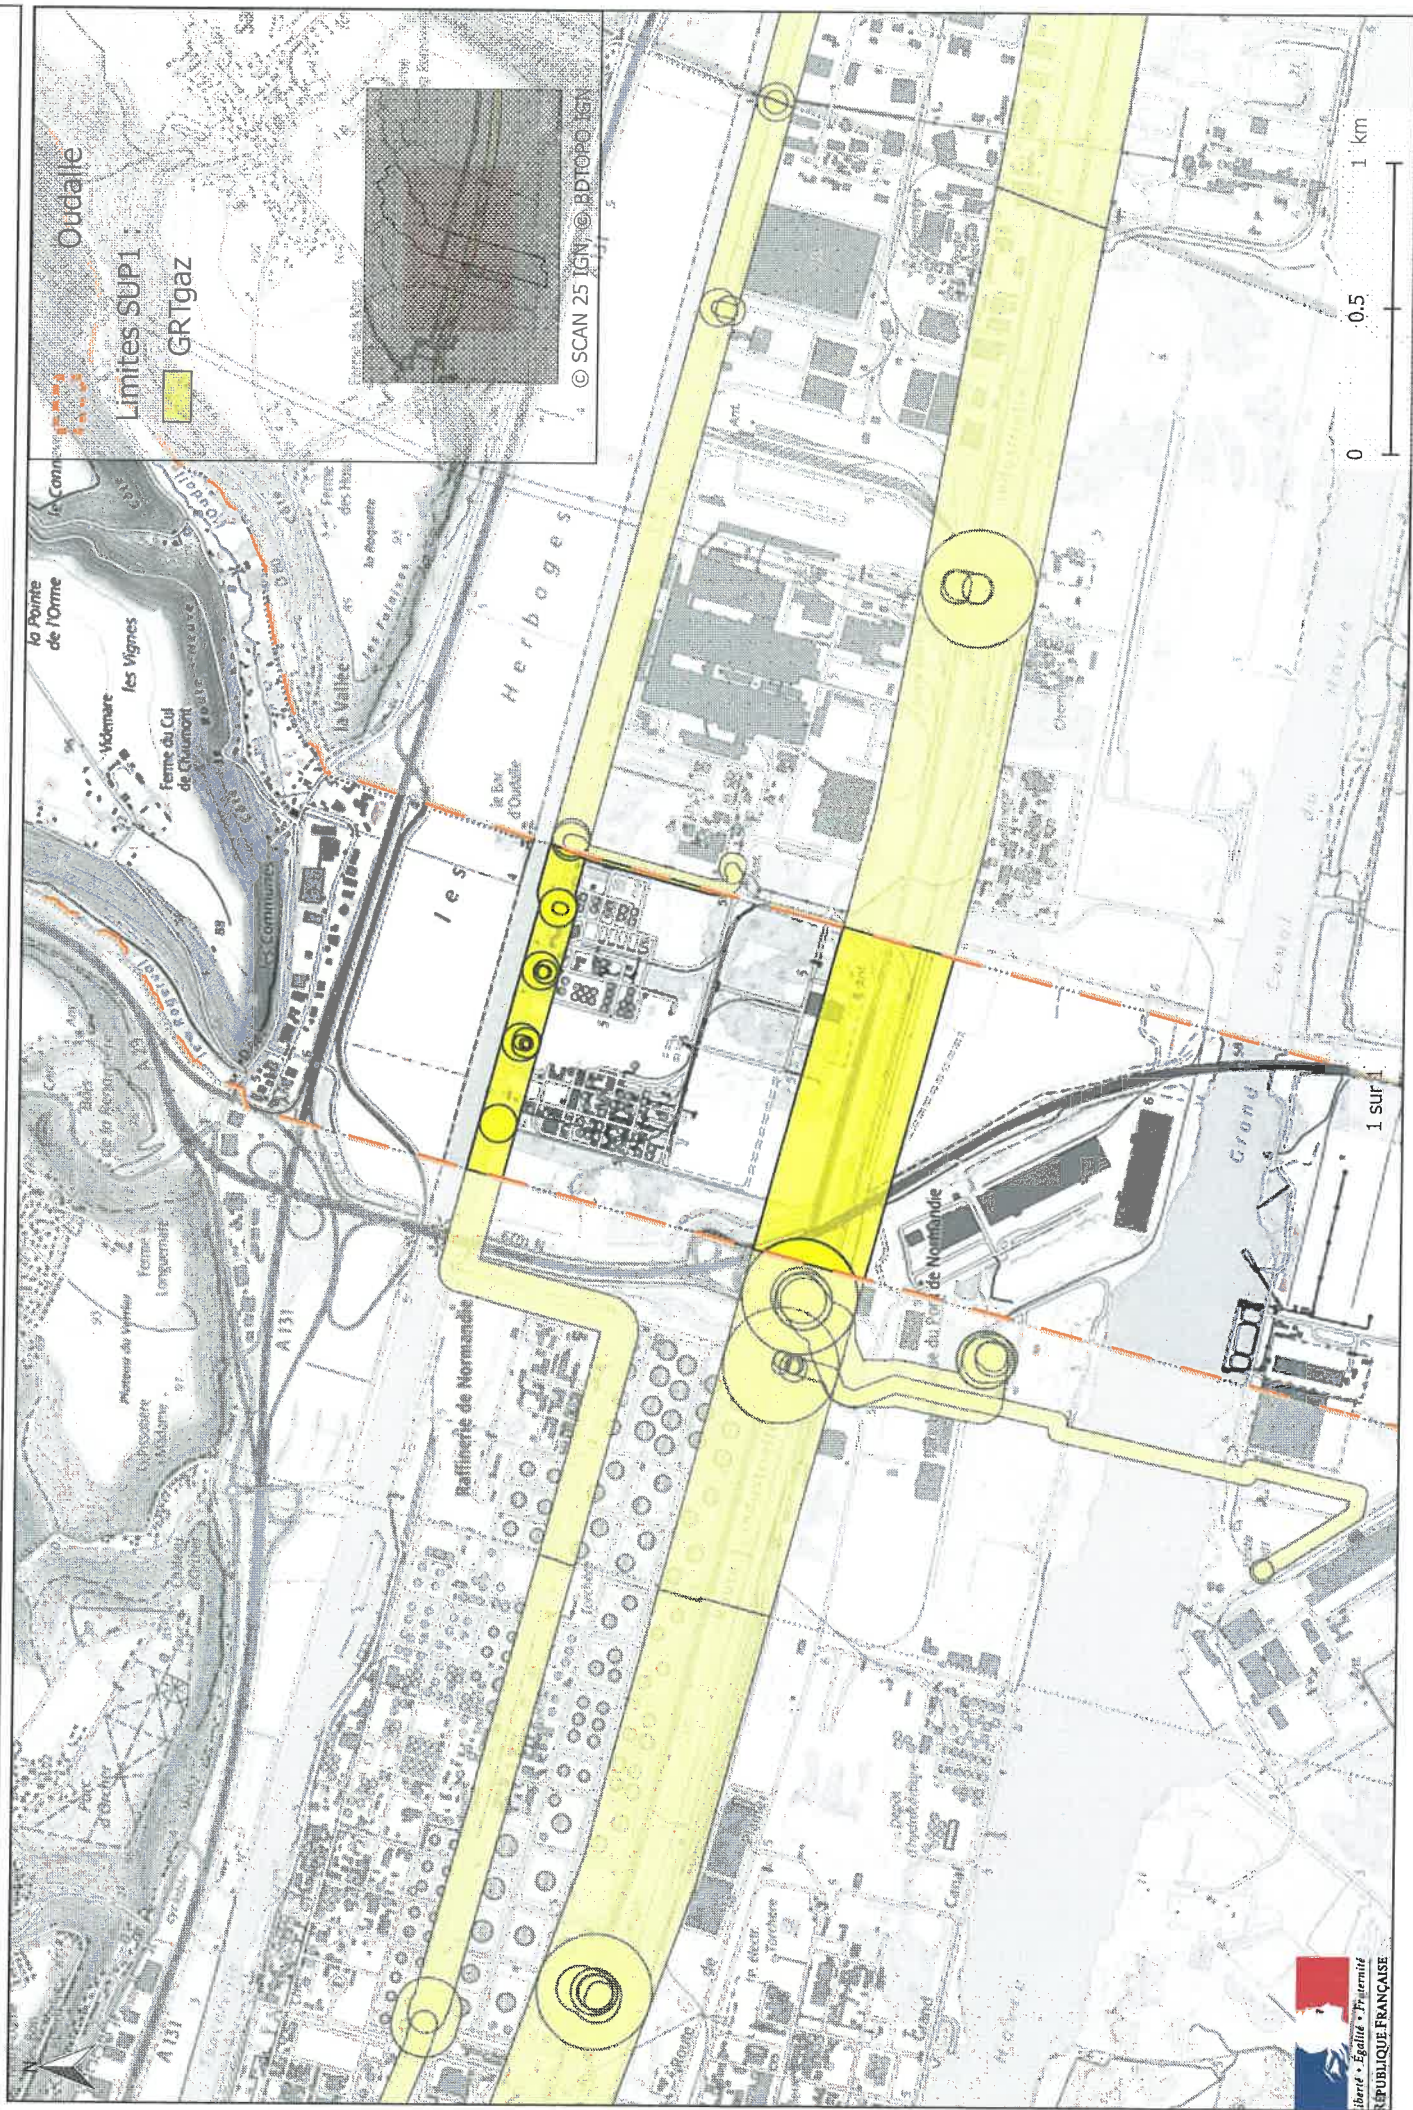


Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

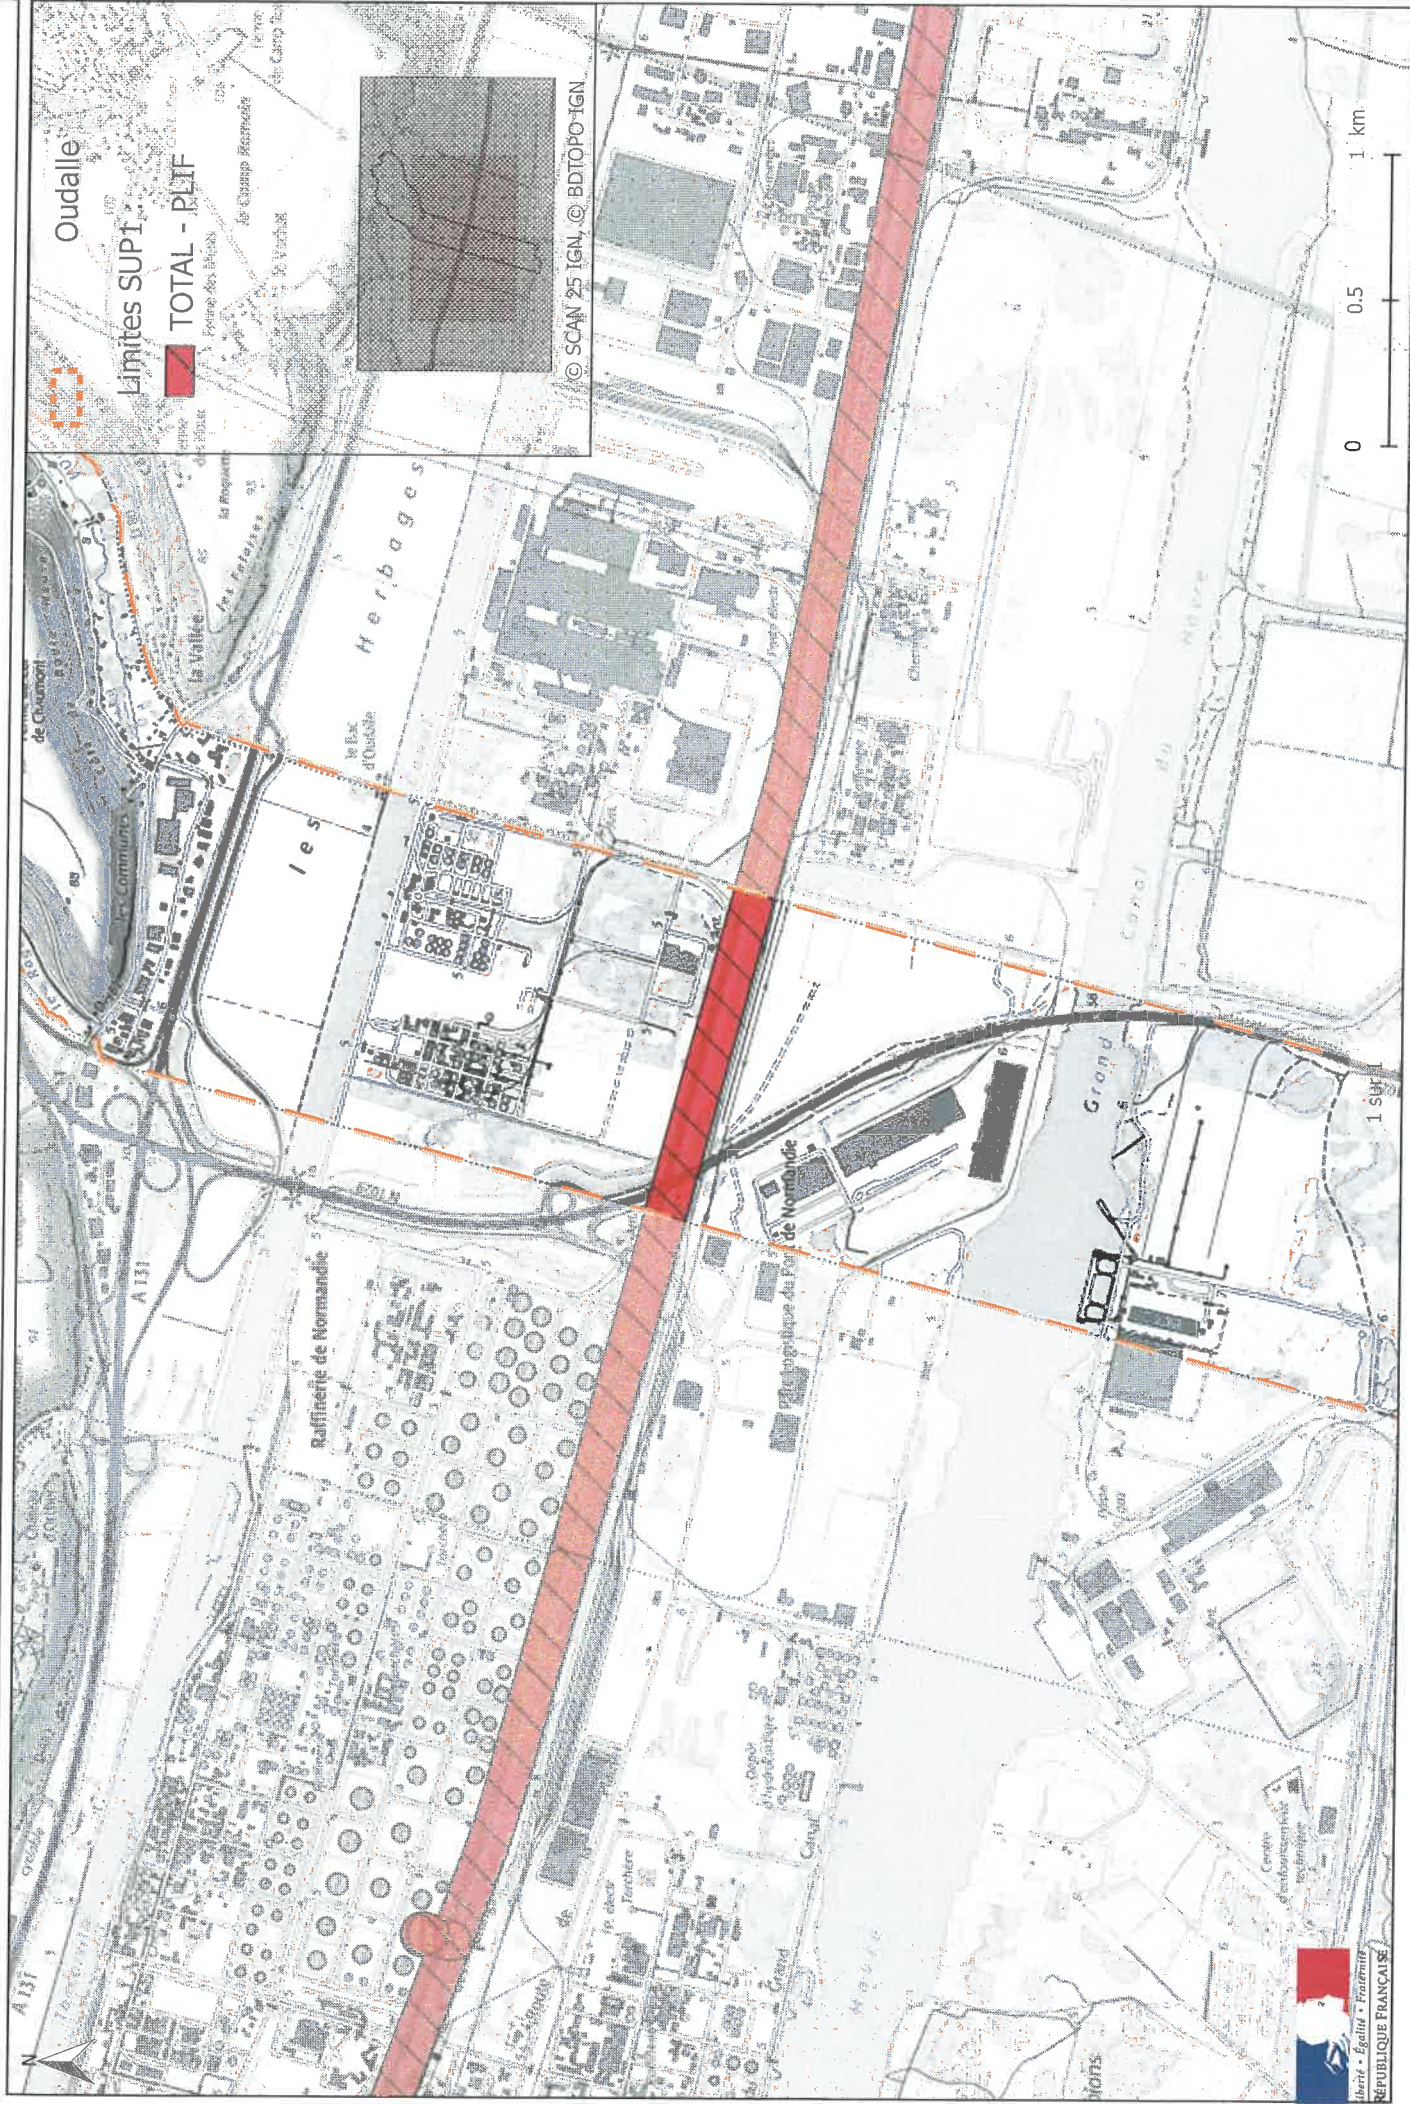


Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

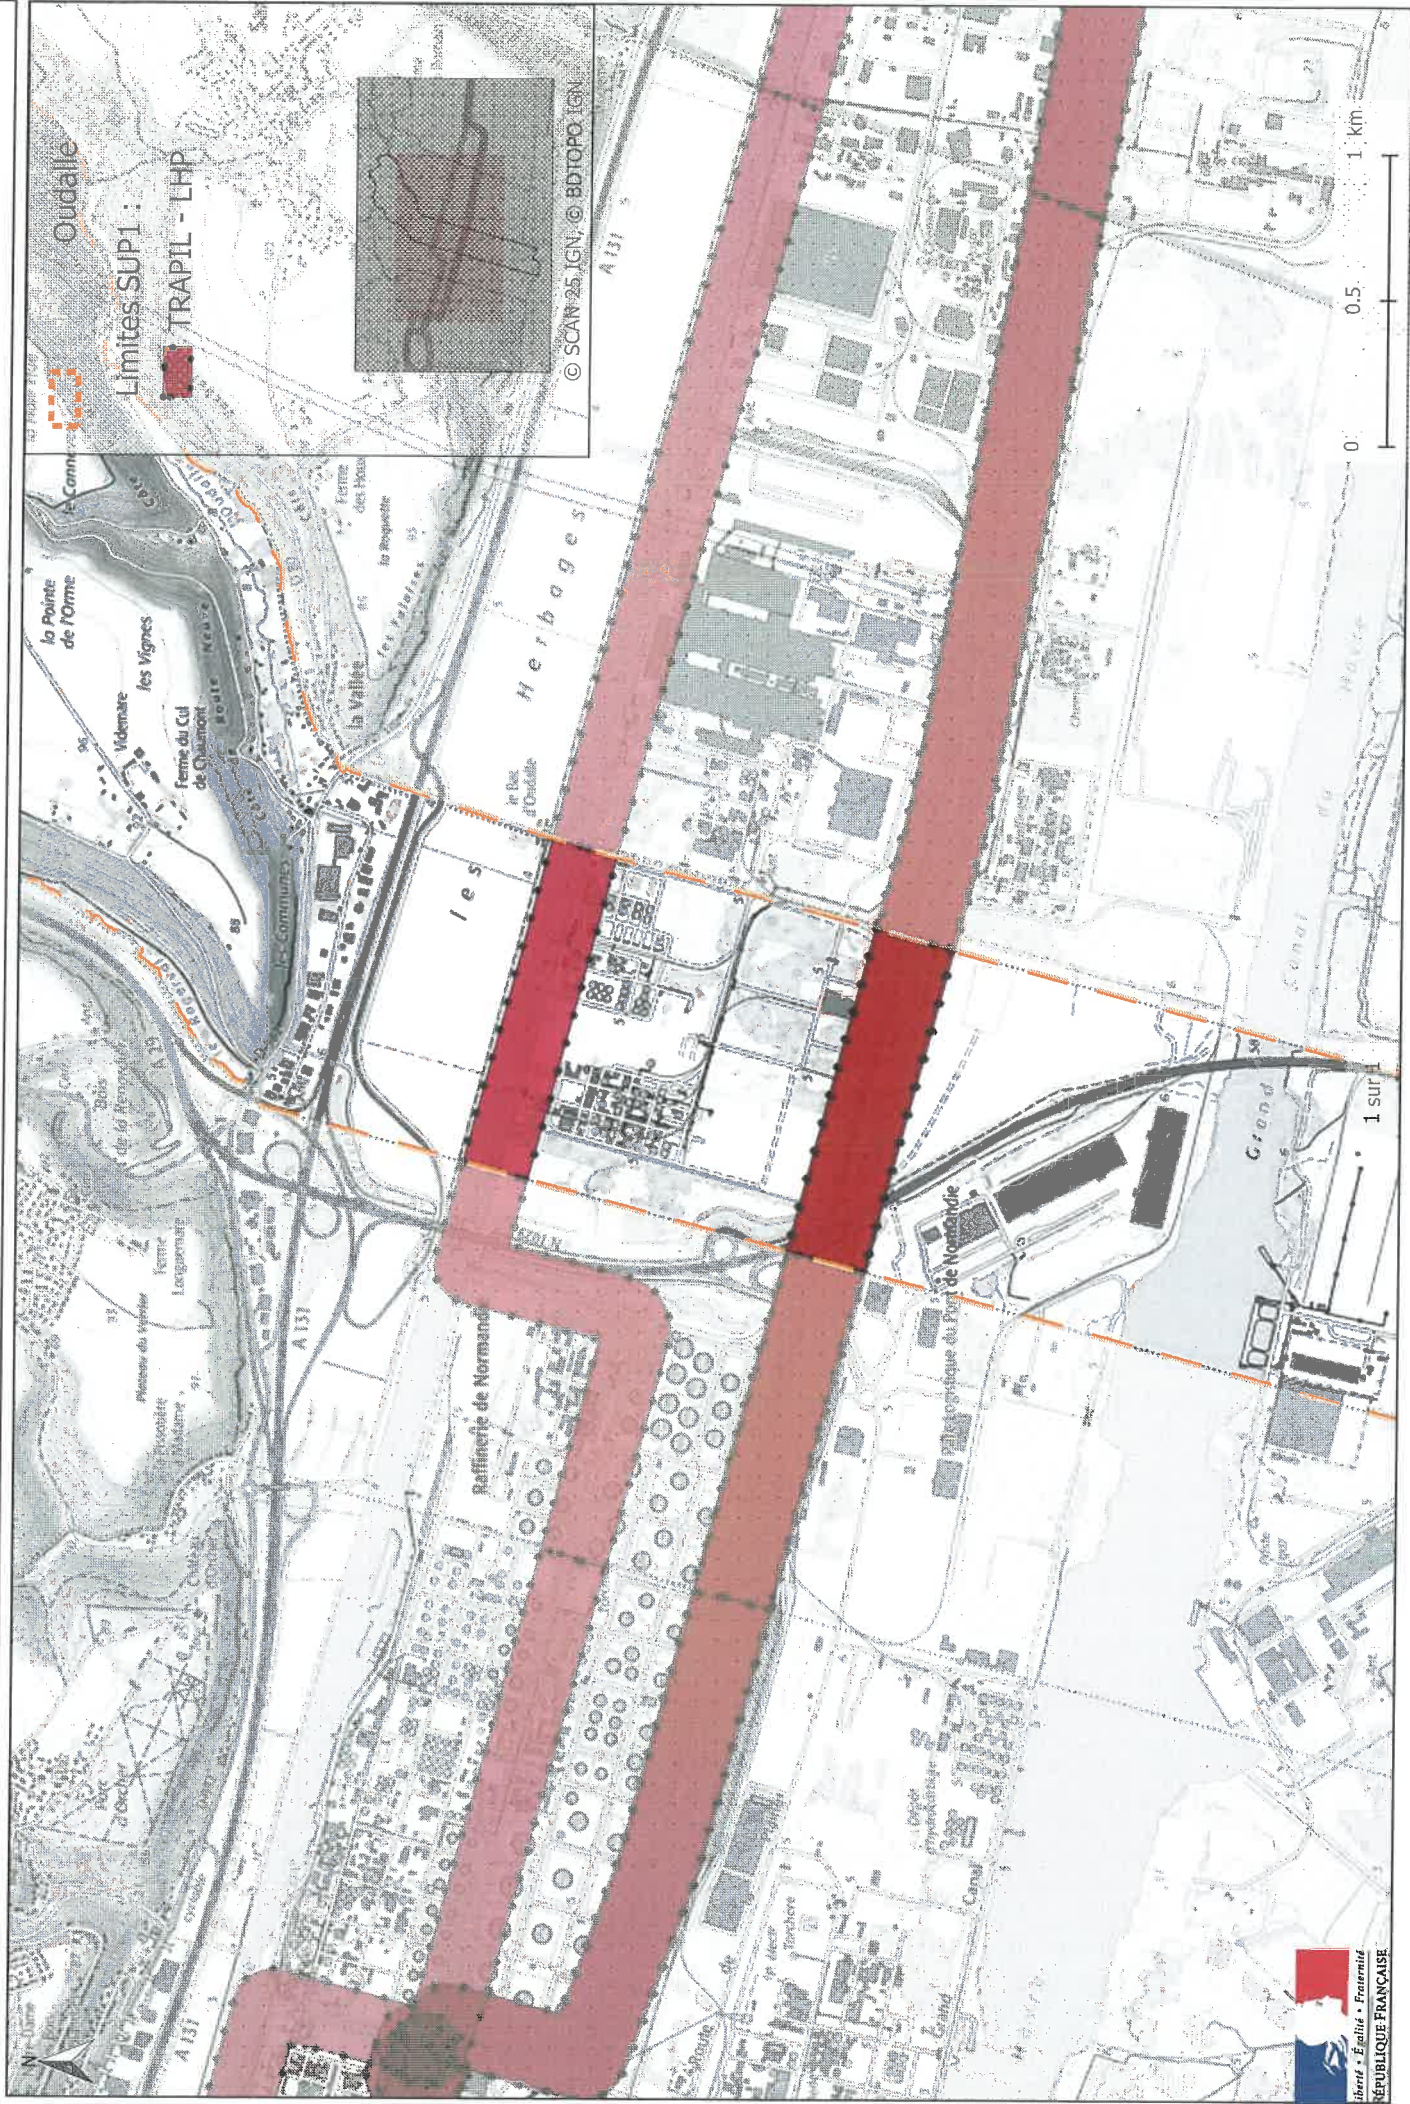

Servitudes d'utilité publique des canalisations de transport de matières dangereuses

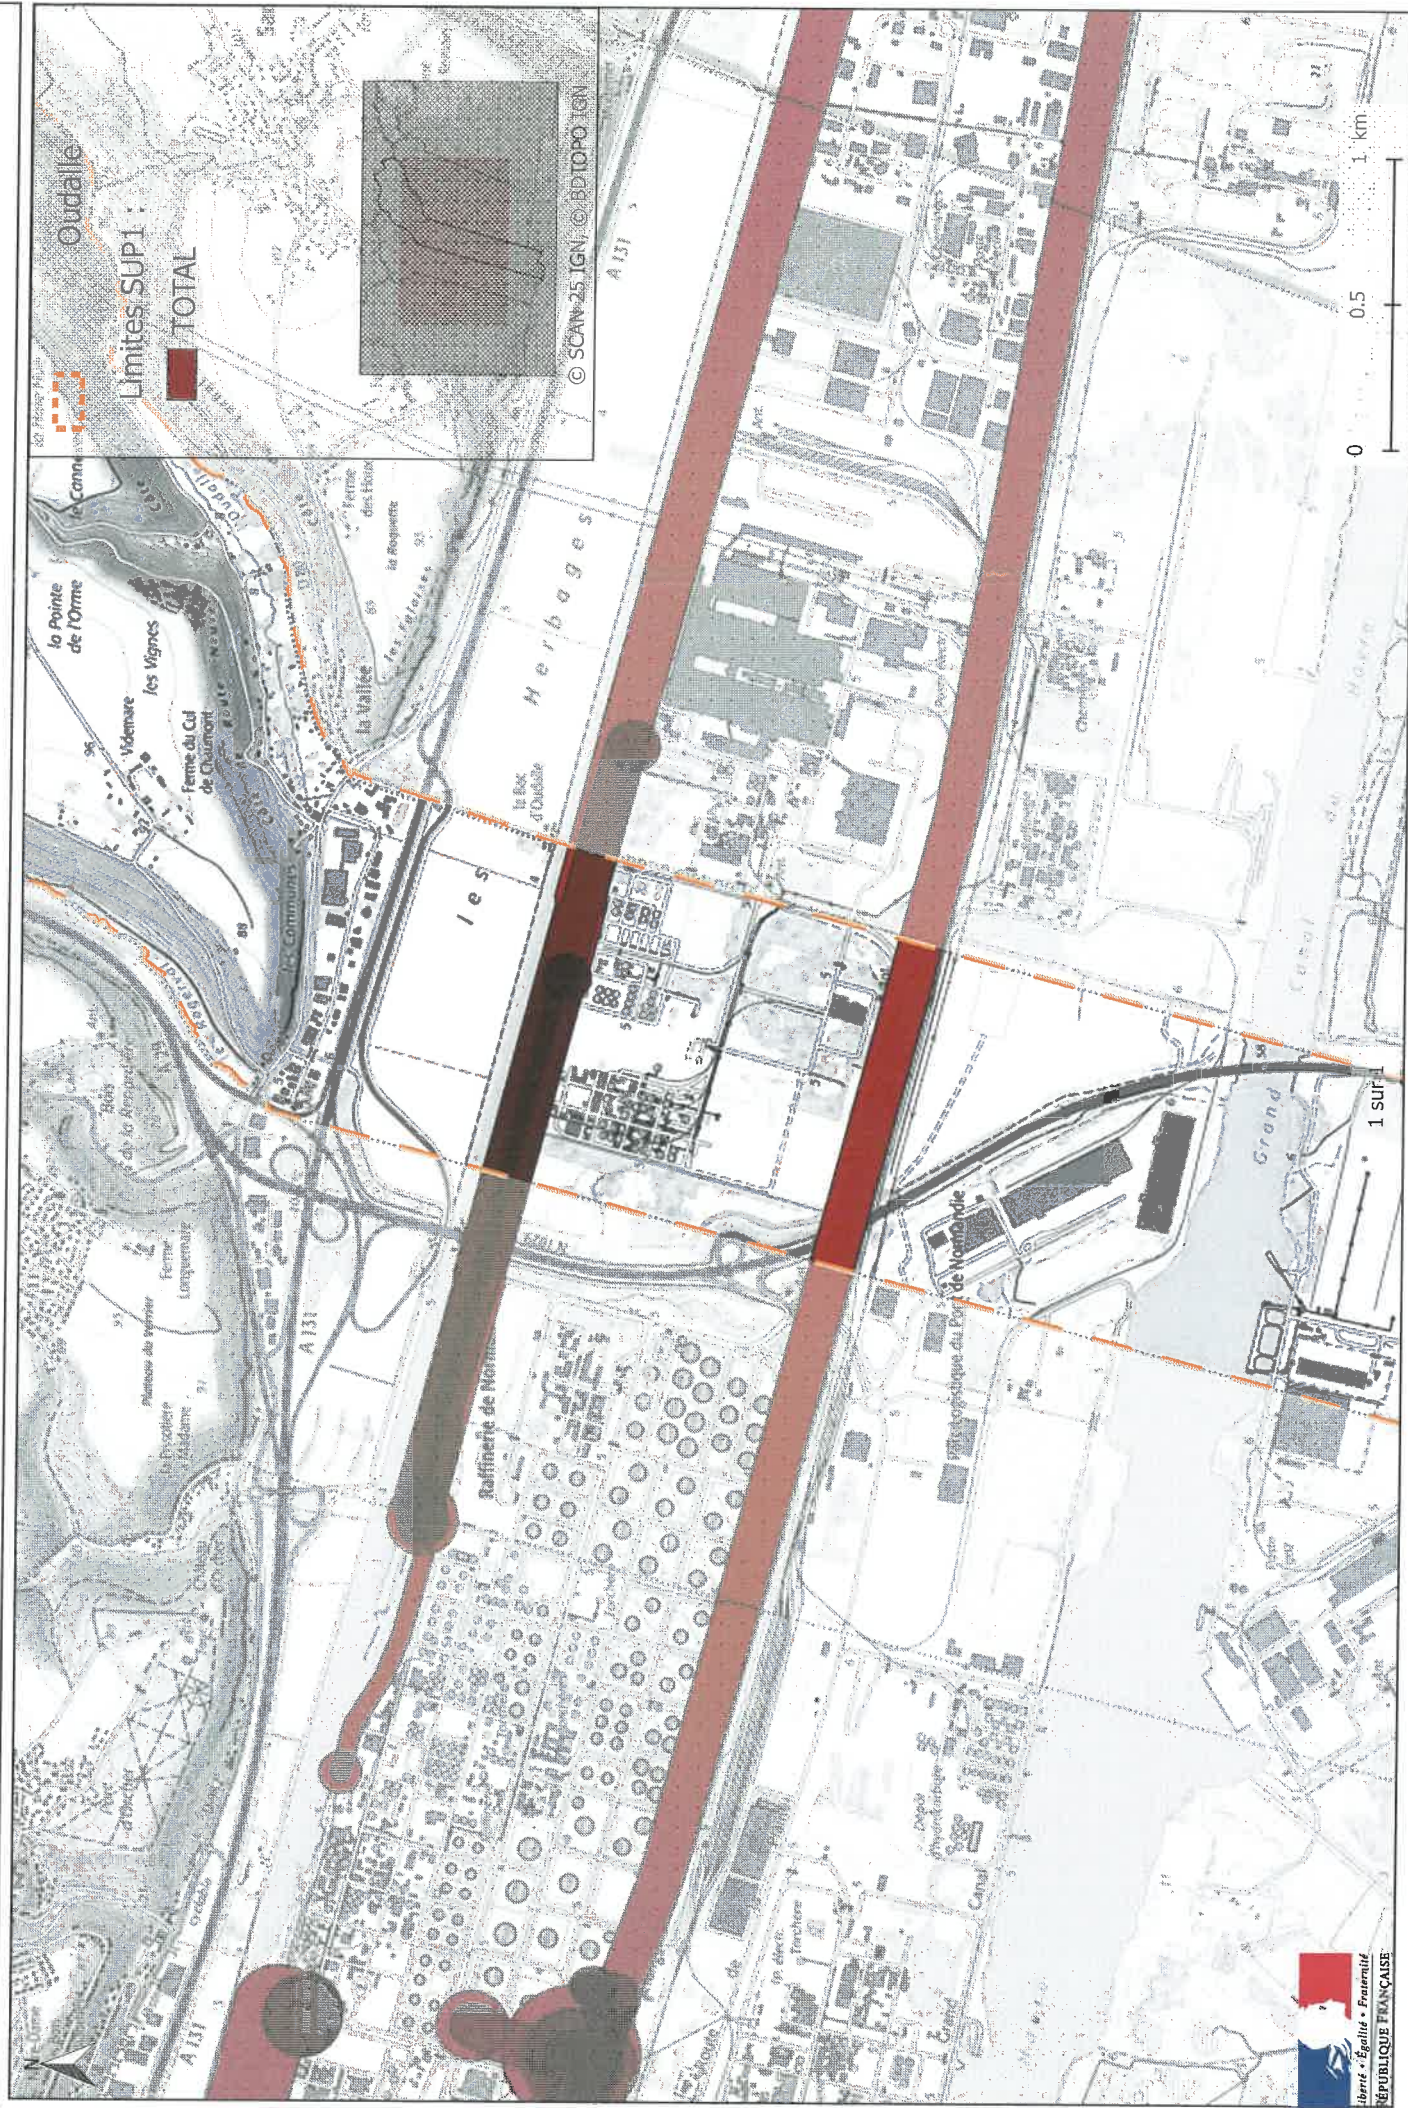

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

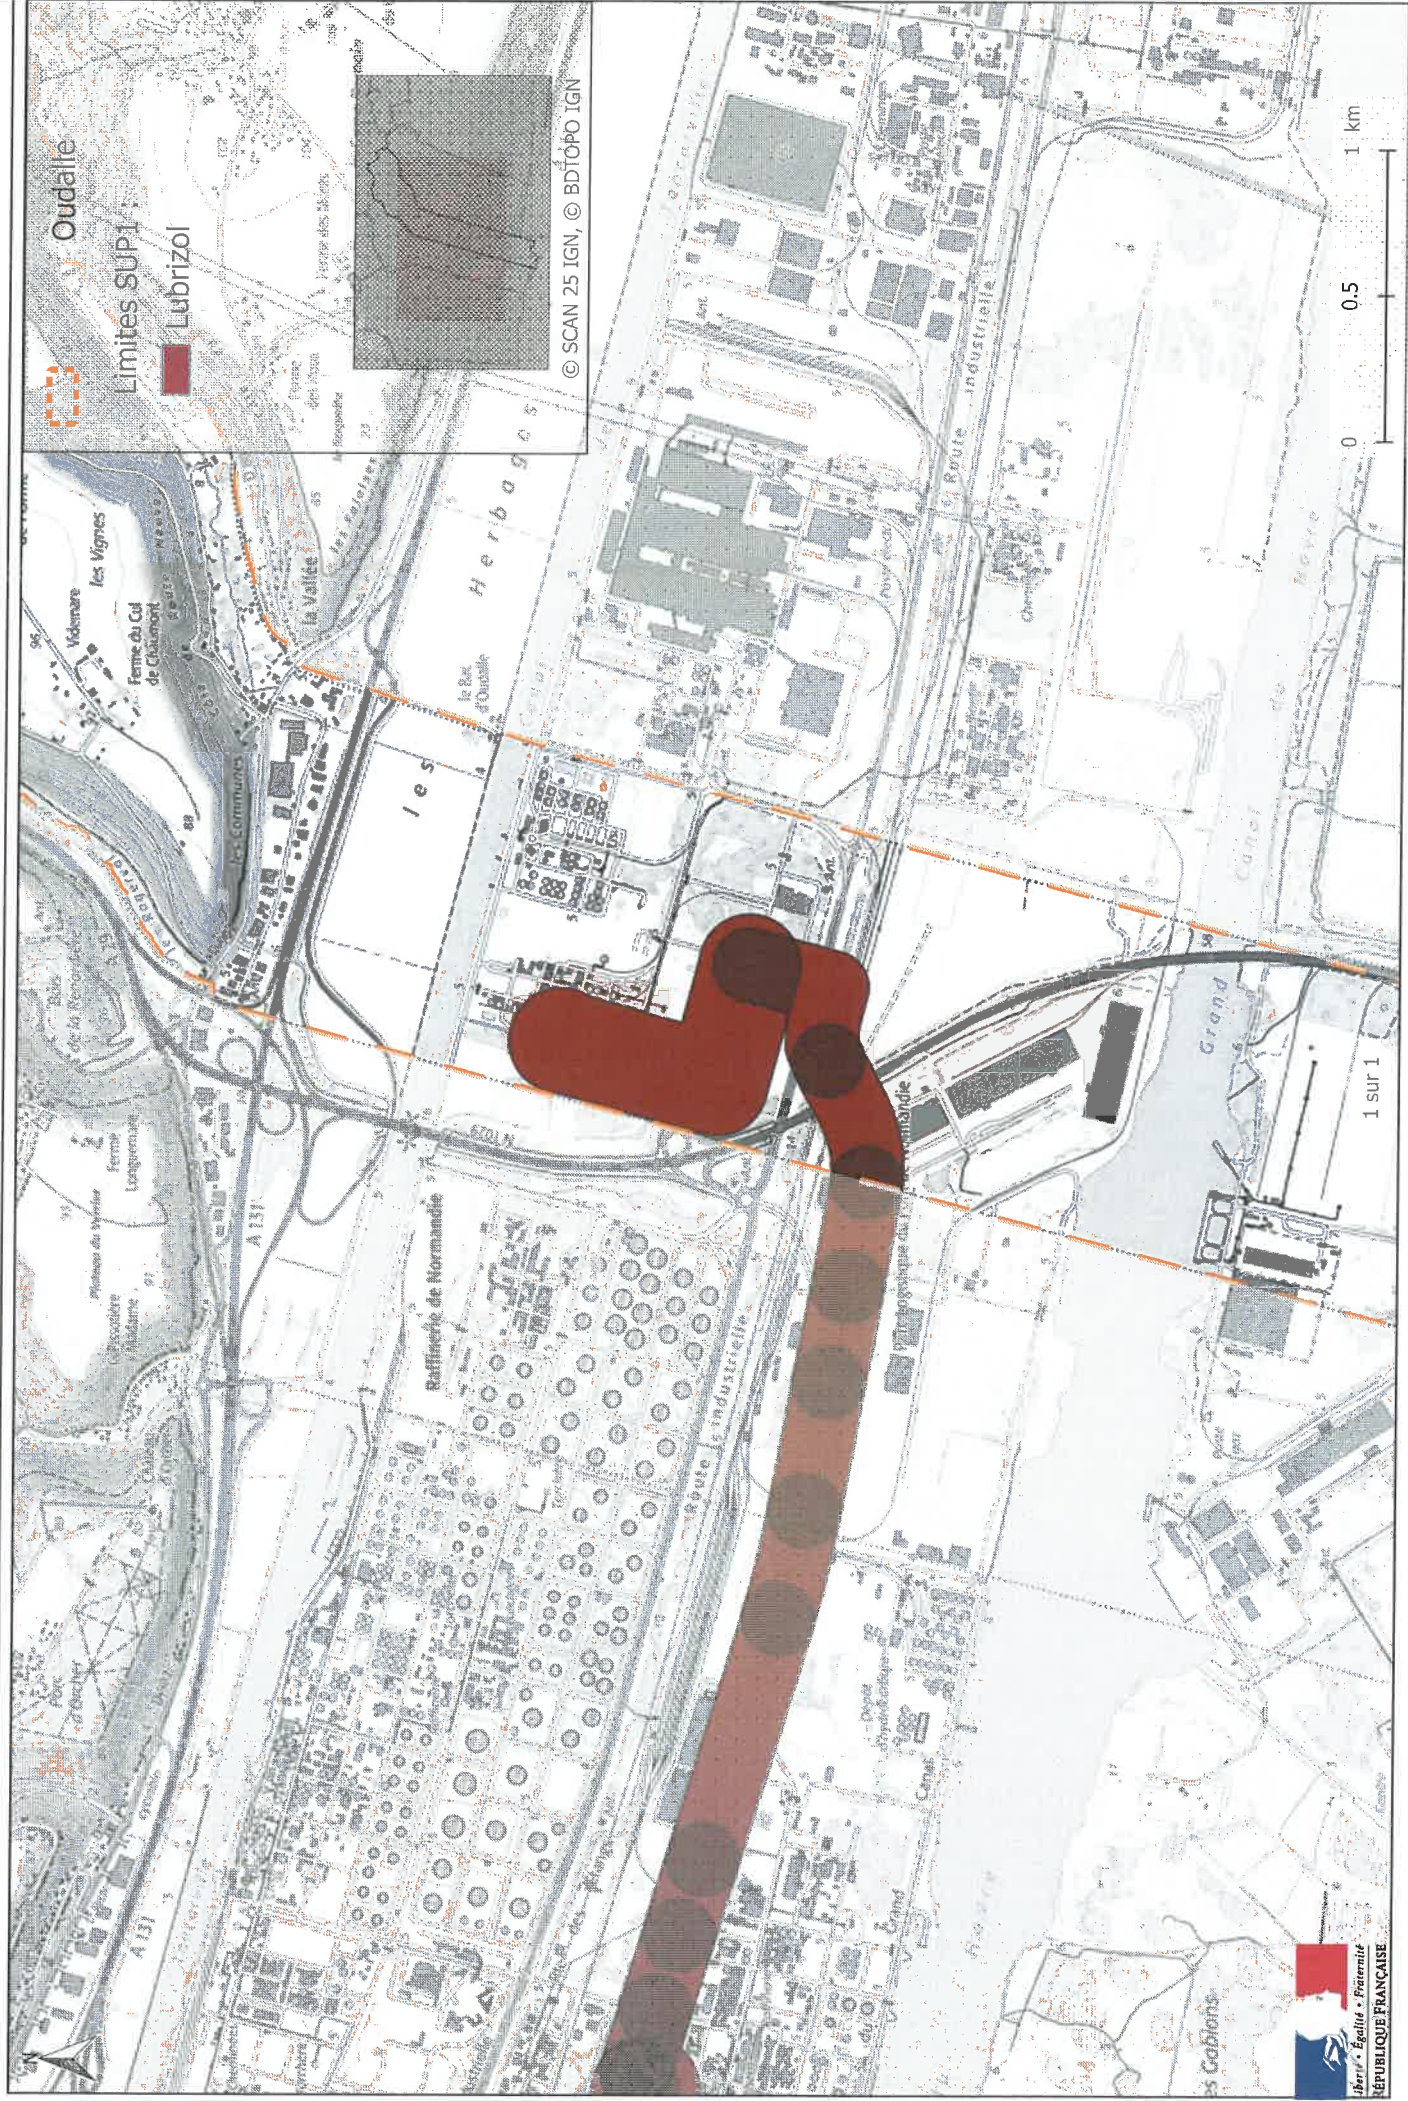

Servitudes d'utilité publique autour des canalisations de transport de matières dangereuses

